




AKCE – Informativní rozbor pitné vody

Rozsah rozboru odpovídá **vybraným ukazatelům** vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený rozbor

TRVÁNÍ 1.3. - 31.5. 2017

ROZSAH STANOVENÍ:

- Escherichia coli
- Koliformní bakterie
- Amonné ionty
- Dusičnany
- Dusitany
- TOC (CHSK-Mn)
- pH
- železo nebo mangan
- tvrdost (Ca, Mg)

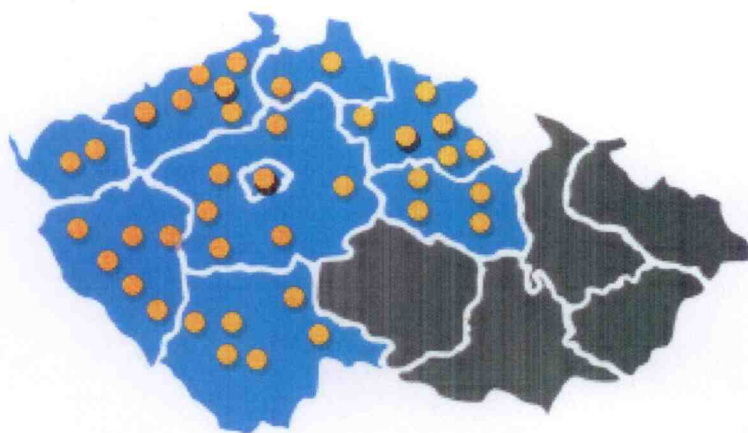

Jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci
9 krajů ČR

Cena pro soukromé osoby: 750,- Kč

Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.

**V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOMPLETNÍ ROZSAH KRÁCENÉHO ROZBORU DLE VYHLÁŠKY
252/2004 Sb. PŘÍLOHA 5 PLATÍ CENA 1 250,- Kč**

Pracoviště :

Kladno (Františka Kloze 2316, 272 00 Kladno), tel. 312 292 111, 702 291 533

Benešov (Černoleská 2053, 256 01 Benešov), tel. 602 259 769, 602 257 125

Příbram (U Nemocnice 85, 261 01 Příbram), tel. 721 315 710, 724 322 264

Mělník (Pražská 391, 276 01 Mělník), tel. 606 726 368

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbor. Nejsme kontrolním orgánem, nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete a poradíme vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.

Infolinka: 844 06 06 06 od 8:00 do 15:00 E-mail: info@zuusti.cz www.zuusti.cz




AKCE – Krácený rozbor pitné vody

Rozsah rozboru odpovídá ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený rozbor

TRVÁNÍ 1.3. - 31.5. 2017

ROZSAH STANOVENÍ:

- Escherichia coli
- Koliformní bakterie
- Počet kolonií při 22°C
- Počet kolonií při 36°C
- Tvrdost
- Barva
- Zákal
- Konduktivita
- Amonné ionty
- Dusičnany
- Dusitany
- TOC (CHSK-Mn)
- pH
- železo

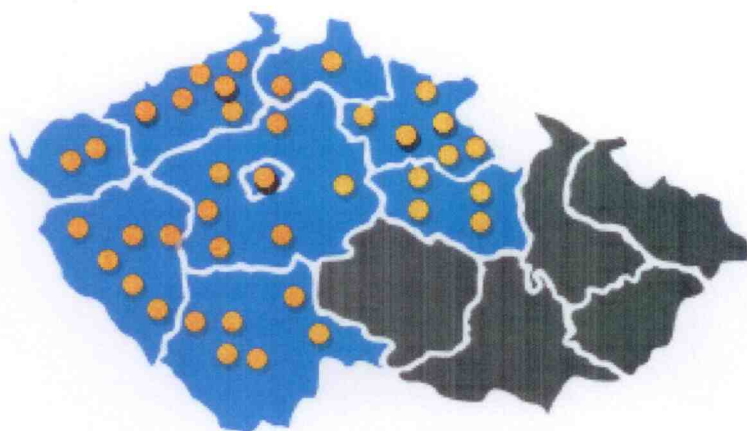

Jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci 9 krajů ČR

Cena pro soukromé osoby: 1 250,- Kč

Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.

Pracoviště :

Kladno (Františka Kloze 2316, 272 00 Kladno), tel. 312 292 111, 702 291 533

Benešov (Černoleská 2053, 256 01 Benešov), tel. 602 259 769, 602 257 125

Příbram (U Nemocnice 85, 261 01 Příbram), tel. 721 315 710, 724 322 264

Mělník (Pražská 391, 276 01 Mělník), tel. 606 726 368

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbor. Nejsme kontrolním orgánem, nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete a poradíme vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.

Infolinka: **844 06 06 06** od 8:00 do 15:00 E-mail: info@zuusti.cz www.zuusti.cz

Způsob odběru vzorků a jejich množství

POKYNY PRO ODBĚR VZORKU PITNÉ VODY

- Jestliže studna nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpát (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu). Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.
- Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu, z kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice používané na zalévání a kropení.
- Před vlastním odběrem se voda nechá 1-5 minut stejnoměrně odtékat (dle délky potrubí) a potom se plní vzorkovnice způsobem popsáným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice.
- Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře do 48 hodin, **vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin!**

Odběr vzorku pro chemický rozbor:

- Vzorek se odebírá do polyetylenových vzorkovnic (lahví). Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou.
- Vzorkovnice se plní až po okraj.

Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:

- Vzorek se odebírá pouze do skleněných vzorkovnic (lahví) s hliníkovou fólií.
- Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem. Sejme se hliníková fólie překrývající zátku a odstraní se hliníkový proužek (zahodit) vložený mezi zátku a hrdlo. Vzorkovnice se nevyplachuje a plní se tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 2 cm vzduchu.
- Po uzavření vzorkovnice se hrdlo se zátkou opět překryje hliníkovou fólií.

Vzorkovnice pro odběr dodá pracoviště Zdravotního ústavu.